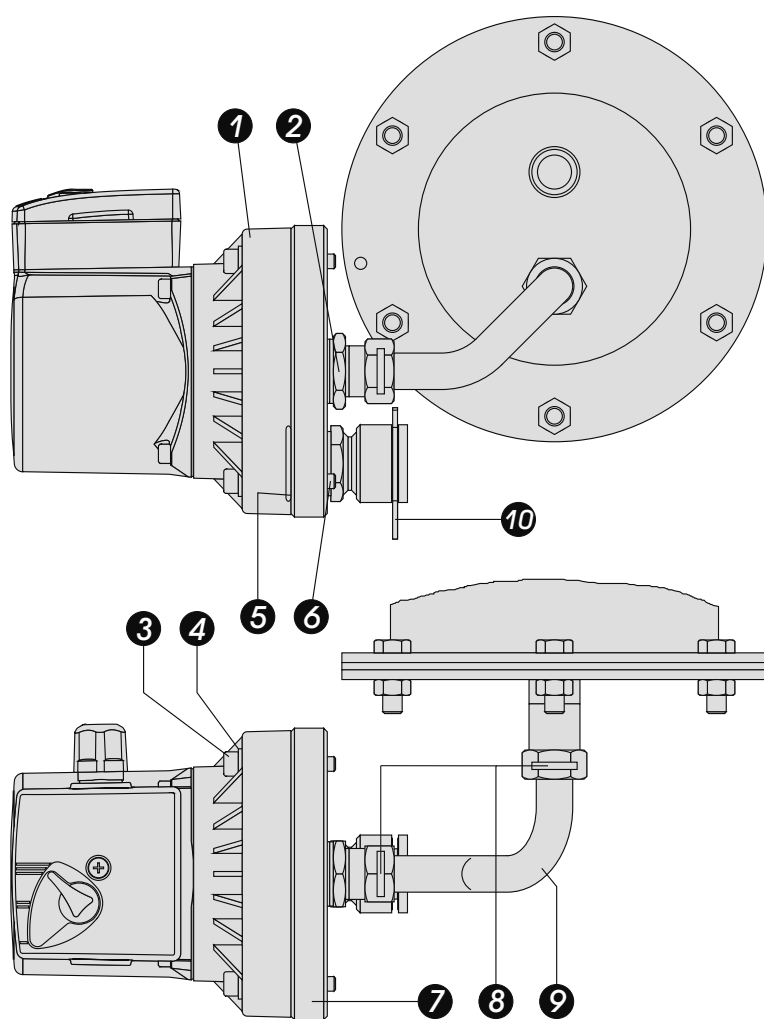



Conjunto colector bomba
TGA-65
1

Nº	Código	Descripción	Cantidad
1	CCB0GRC5	Colector bomba UPS15-50 S1	1
2	CCP0MD05	Macho doble 1/2"-3/4" latón	1
3	CCT0T10640	Tornillo DIN 912 M6 x 40	4
4	CCT0T3M06A	Arandela DIN 125 M6 cincada	4
5	CCJ0T0EP17	Junta tórica EPDM 24,00 x 2,00	1
6	PCTUCO220	Conexión salida bomba TGA-65	1
7	PAP0BR10	Brida bomba AQUAFELL/Suelo rad.	1
8	CCJ0P0AM012	Junta plana BELPA OILIT 1/2" 3 mm.	2
9	PCTUCO210	Tubo aspiración bomba TGA-65	1
10	CFP0CL40	Clip conexión rápida 20x54	1





► 1. Suministro del conjunto

El conjunto se compone de las piezas relacionadas en la Figura 1 en el anverso de la página.



► 2. Montaje

Los elementos se deben montar tal y como se indica en la Figura 2.


Es recomendable montar sendos racores marsella de 1/2" en las tomas de la brida, con el fin de facilitar las labores de mantenimiento y evitar corrosiones.

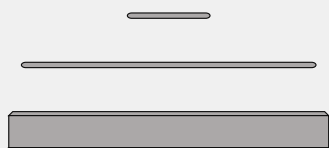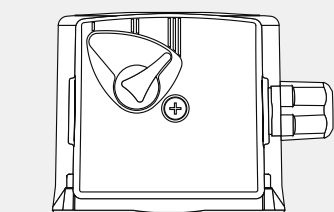

Vista superior

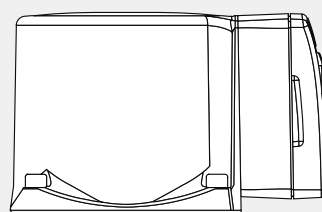

Al tubo de entrada
de agua fría conectado
al intercambiador

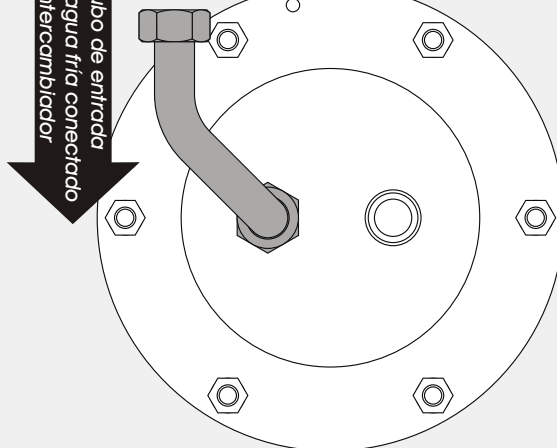

Vista frontal

Esquema de montaje